

Moduler la fréquence des visites périodiques

Préambule

La fonctionnalité décrite dans cette note technique est disponible à partir de la version du 09/09/2021 d'OASIS.

Objectif


Faire passer la fréquence de visites périodiques à 15 jours ; dans notre exemple, les visites de sureté.

Etape 1 – Paramétrage de la périodicité des visites


► Se référer à la documentation « MO_OADT_Paramétrer les périodicités des visites » de l'espace **[OASIS-OKAPI – Gestion des visites]**, bloc [Cycle de vie]

Dont les grandes lignes sont les suivantes :

1. Paramétrer la périodicité des types de visites à « 1 »
 - Il s'agit ici des « Visite_ouvrage_signalisation » du domaine « ADS »
 - Dans l'interface « Oasis Paramétrage » :



- Menu Paramétrage/Bases d'interventions :

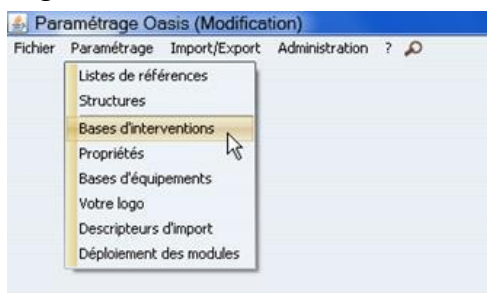


- Domaine concerné (Ici, les ADS) / Base « Surveillance »
2. Initialiser les actions périodiques associées

- Dans l'interface « OASIS 7 » :




- Affichez les ouvrages du domaine concerné, et sélectionnez-les tous.
- Puis lancez la commande {Programmation> Initialiser actions périodiques} du menu **{Administration}** :

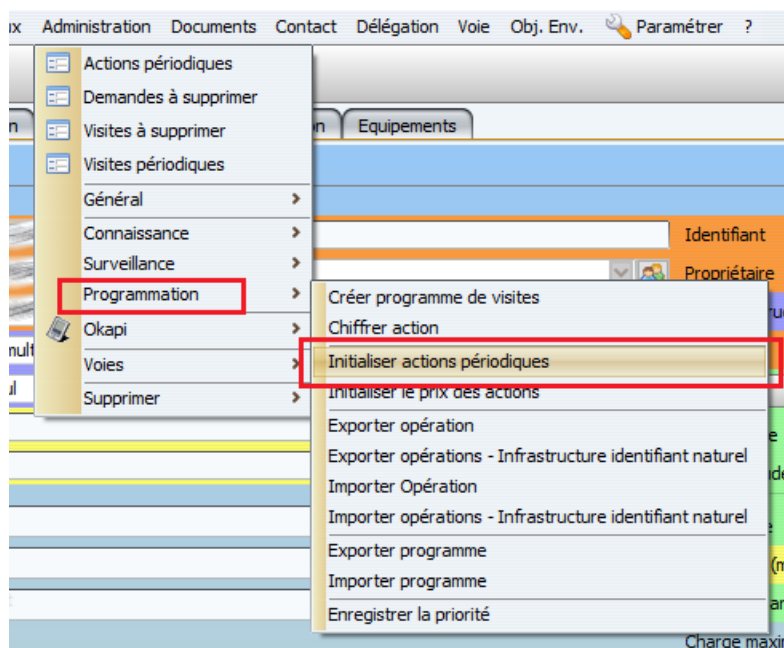


Etape 2 – Activer la vue Visites périodiques dans OASIS-WEB pour le login concerné

► Se référer à la documentation en ligne d'OASIS-WEB associée au paramétrage et à l'administration d'OASIS – Paragraphe §Les paramétrages d'OASIS>Le paramétrage des profils et des logins utilisateurs

- Affichez l'interface « OASIS 7 Admin Avance » :




- Dans la partie gauche de l'interface, sélectionnez le login à modifier.
- Dans la partie droite, déroulez le bloc « WEB » :

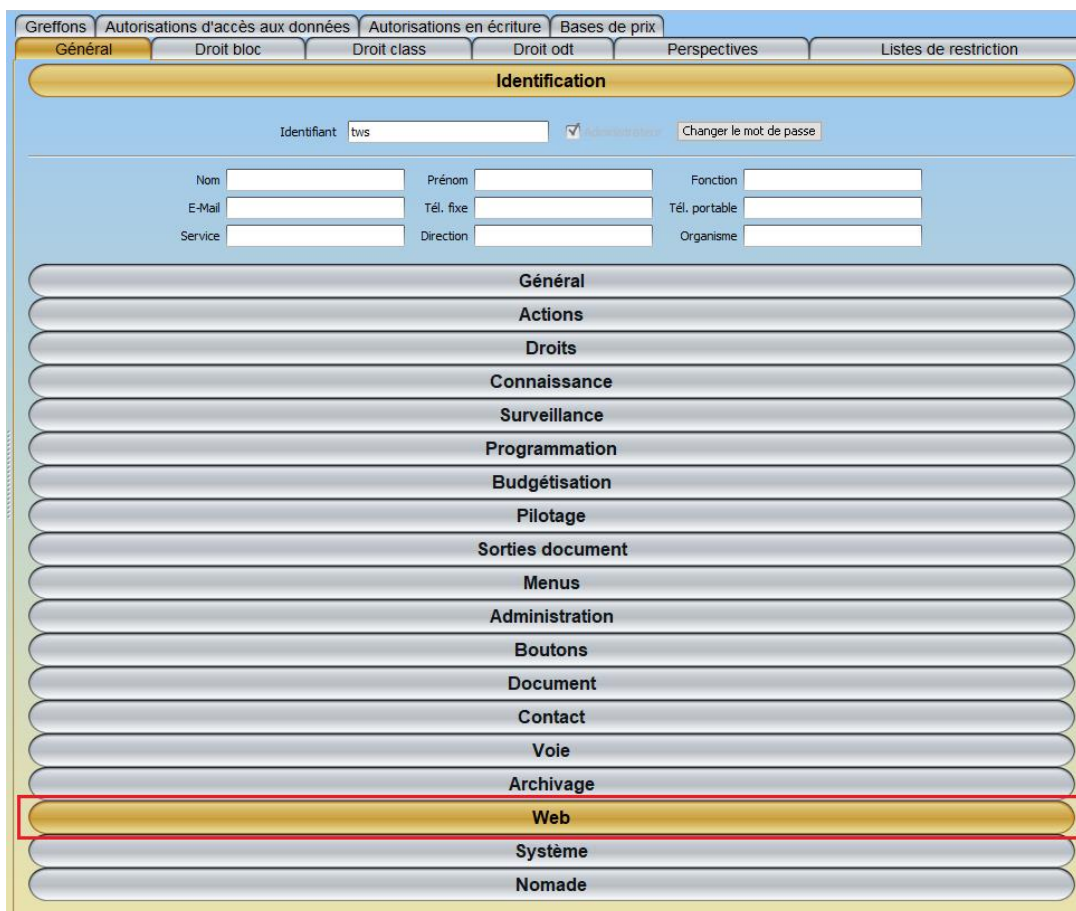

The screenshot shows the 'Identification' section of the OASIS-OKAPI interface. It includes a search bar for 'Identifiant' with the value 'tws' and a checkbox for 'Administrateur'. Below this are fields for 'Nom', 'Prénom', 'Fonction', 'E-Mail', 'Tél. fixe', 'Tél. portable', 'Service', 'Direction', and 'Organisme'. A list of menu items is displayed on the right, with 'Web' highlighted by a red box. The menu items include: Général, Actions, Droits, Connaissance, Surveillance, Programmation, Budgétisation, Pilotage, Sorties document, Menus, Administration, Boutons, Document, Contact, Voie, Archivage, Web, Système, and Nomade.

- Si ce n'est pas le cas, cochez l'option [Vue visites périodiques] :

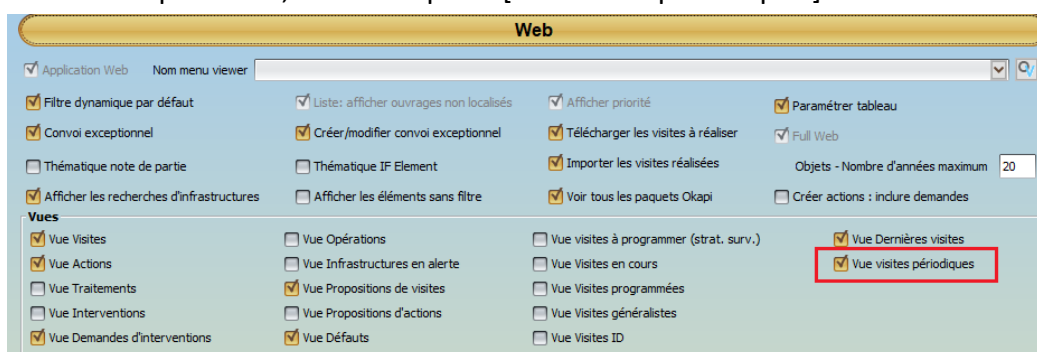

The screenshot shows the 'Web' section of the OASIS-OKAPI interface. It includes a search bar for 'Nom menu viewer' and a list of checkboxes for various options. The 'Vue visites périodiques' option is checked and highlighted with a red box. Other options include: Application Web, Filtre dynamique par défaut, Convoi exceptionnel, Thématique note de partie, Afficher les recherches d'infrastructures, Vue Visites, Vue Actions, Vue Traitements, Vue Interventions, Vue Demandes d'interventions, Liste: afficher ouvrages non localisés, Créer/modifier convoi exceptionnel, Thématique IF Element, Afficher les éléments sans filtre, Vue Opérations, Vue Infrastructures en alerte, Vue Propositions de visites, Vue Propositions d'actions, Vue Défauts, Afficher priorité, Télécharger les visites à réaliser, Importer les visites réalisées, Voir tous les paquets Okapi, Vue visites à programmer (strat. surv.), Vue Visites en cours, Vue Visites programmées, Vue Visites généralistes, Vue Visites ID, Paramétrer tableau, Full Web, Objets - Nombre d'années maximum (20), and Créer actions : inclure demandes.

Etape 3 – Modifier les fréquences dans OASIS-WEB


► Se référer à la documentation en ligne d'OASIS-WEB

- Dans l'interface « OASIS Web » :




- Avec le login paramétré.

- Chargez les ouvrages concernés (Ici, les panneaux de signalisation liés à la tournée Sureté) :

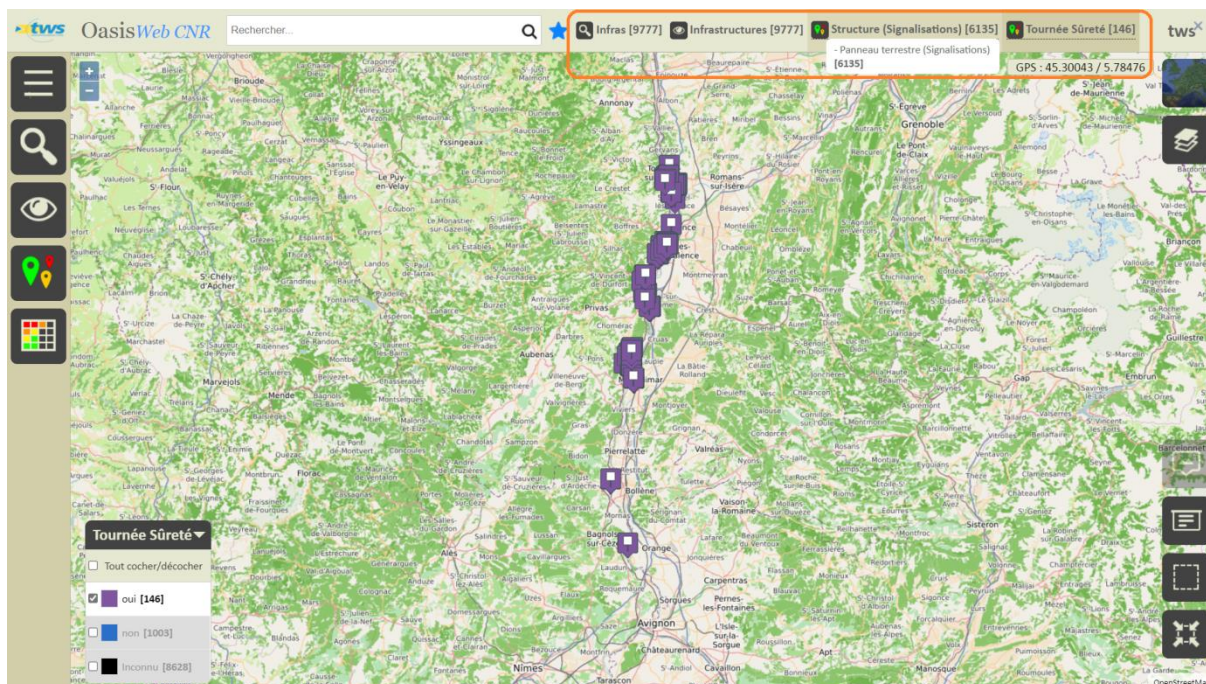

146 ouvrages visités

- Affichez la vue « Visites périodiques » :

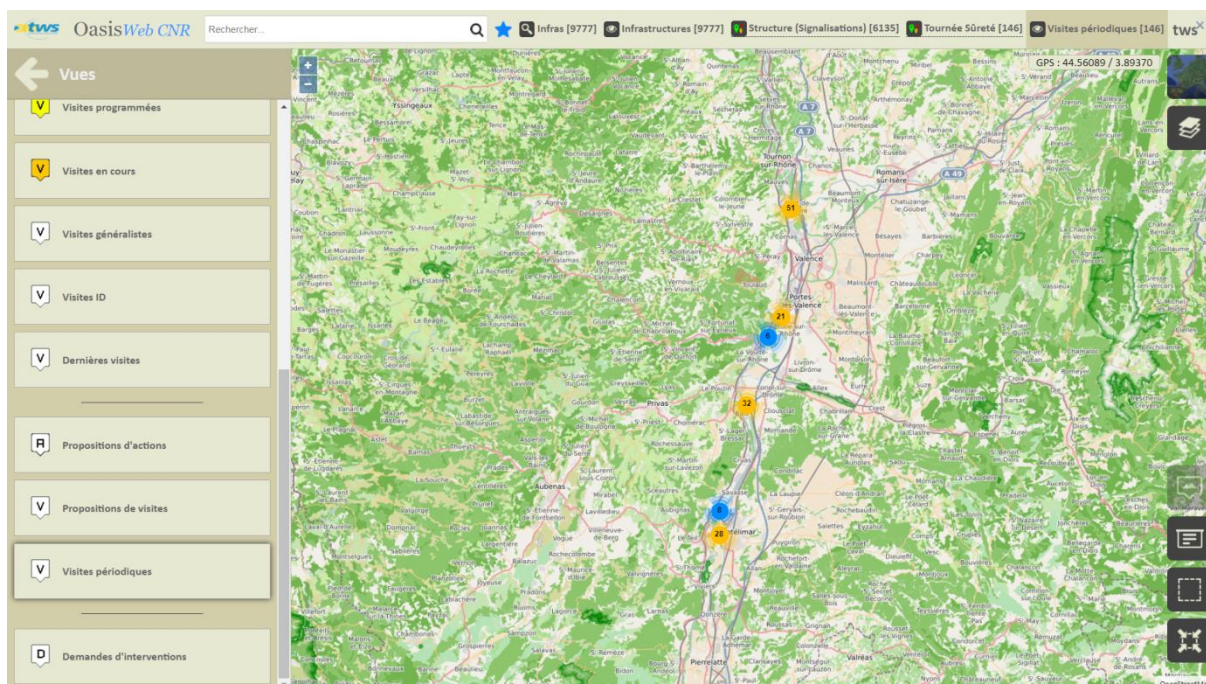

146 visites périodiques réalisées

- Affectez par lot au champ « Fréquence annuelle » de toutes les visites périodiques, la valeur « 24 » (les ouvrages seront visités tous les 15 jours, soit 24 fois par an) :
 - Reportez les visites périodiques dans le tableau général :

OasisWeb CNR Recherche dans le tableau...

Visites périodiques Général [146]

Tableaux

+ Créer tableau

Général

Type de visite	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	Fréquence annuelle	IG	Suivi N	Suivi N-1	Intégrité N
Visite_ouvrage_signalisation	07-30001 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30002 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30003 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30004 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		A nettoyer	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30005 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30053 / RG 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30063 / Panneau-terrestre (S)		1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30064 / Panneau-terrestre (S)		1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30138 / Panneau-terrestre silhouette		1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30142 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30143 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30144 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30145 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30146 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30147 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30148 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30149 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30150 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30151 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30152 / RG 98,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK

Affichage de l'élément 1 à 100 sur 146 éléments

Précédent 1 2 Suivant

- Affichez les commandes associées au bouton [Outils – Administration] et activez la commande <Modifier par lot> :

OasisWeb CNR Recherche dans le tableau...

Visites périodiques Général [146]

Administration

Modifier par lot

Associer des ouvrages

Encapsuler des ouvrages

Supprimer les objets sélectionnés

Type de visite	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	Fréquence annuelle	IG	Suivi N	Suivi N-1	Intégrité N
Visite_ouvrage_signalisation	07-30001 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30002 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30003 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30004 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		A nettoyer	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30005 / Pailhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30053 / RG 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30063 / Panneau-terrestre (S)		1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30064 / Panneau-terrestre (S)		1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30138 / Panneau-terrestre silhouette		1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30142 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30143 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30144 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30145 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30146 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30147 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Visite_ouvrage_signalisation	07-30148 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK

Affichage de l'élément 1 à 100 sur 146 éléments

Précédent 1 2 Suivant

- Sélectionnez le champ [Fréquence annuelle] dans la liste de champs à gauche, après avoir coché toutes les visites périodiques :

OasisWeb CNR Recherche dans le tableau... Visites périodiques Général [146]

Modifier par lot	Type de visite	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	Fréquence annuelle	IG	Suivi N	Suivi N-1	Intégrité N
Coût estimé	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30001 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30002 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Date prévue	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30003 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30004 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		A nettoyer	4	1	OK
Date réelle	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30005 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30053 / RG 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Fréquence annuelle	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30063 / Panneau-terrestre (S)		1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30064 / Panneau-terrestre (S)		1		RAS	4	1	OK
Intervenant	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30138 / Panneau-terrestre silhouette		1		RAS	4	1	OK
Obsolète	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30142 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Périodicité	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30143 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30144 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
UUID créateur	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30145 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30146 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30147 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30148 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK

Affichage de l'élément 1 à 100 sur 146 éléments

- Mettez la valeur de fréquence à « 24 » :

OasisWeb CNR Recherche dans le tableau... Visites périodiques Général [146]

Modifier par lot	Type de visite	Infrastructure	Gestionnaire	Périodicité	Fréquence annuelle	IG	Suivi N	Suivi N-1	Intégrité N
Coût estimé	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30001 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30002 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Date prévue	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30003 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30004 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		A nettoyer	4	1	OK
Date réelle	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30005 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30053 / RG 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Fréquence annuelle	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30063 / Panneau-terrestre (S)		1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30064 / Panneau-terrestre (S)		1		RAS	4	1	OK
Intervenant	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30138 / Panneau-terrestre silhouette		1		RAS	4	1	OK
Obsolète	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30142 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
Périodicité	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30143 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30144 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
UUID créateur	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30145 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30146 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30147 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK
	☒ Visite_ouvrage_signalisation	07-30148 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1		RAS	4	1	OK

Affichage de l'élément 1 à 100 sur 146 éléments

- Réaffichez le tableau après la modification par lot et constatez la prise en compte de la valeur de fréquence :

OasisWeb CNR Recherche dans le tableau... Visites périodiques Général [146] twsx

Type de visite ▲	Infrastructure ▲	Gestionnaire ▲	Périodicité ▲	Fréquence annuelle ▲	IG ▲	Suivi N ▲	Suivi N-1 ▲	Intégrité N ▲
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30001 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30002 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30003 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30004 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	A nettoyer	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30005 / Psilhouette	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30053 / RG 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30063 / Panneau-terrestre (S)		1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30064 / Panneau-terrestre (S)		1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30138 / Panneau-terrestre silhouette		1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30142 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30143 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30144 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30145 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30146 / RD 103,600 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30147 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30148 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30149 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30150 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK
☐ Visite_ouvrage_signalisation	07-30151 / RG 101,500 Psiphon	CNR-DRI (ex DRVA)	1	24	RAS	4	3	OK

Affichage de l'élément 1 à 100 sur 146 éléments

Précédent 1 2 Suivant